Схема сопряжения БПР2-BF и одной СОУЭ с симметричным входом.

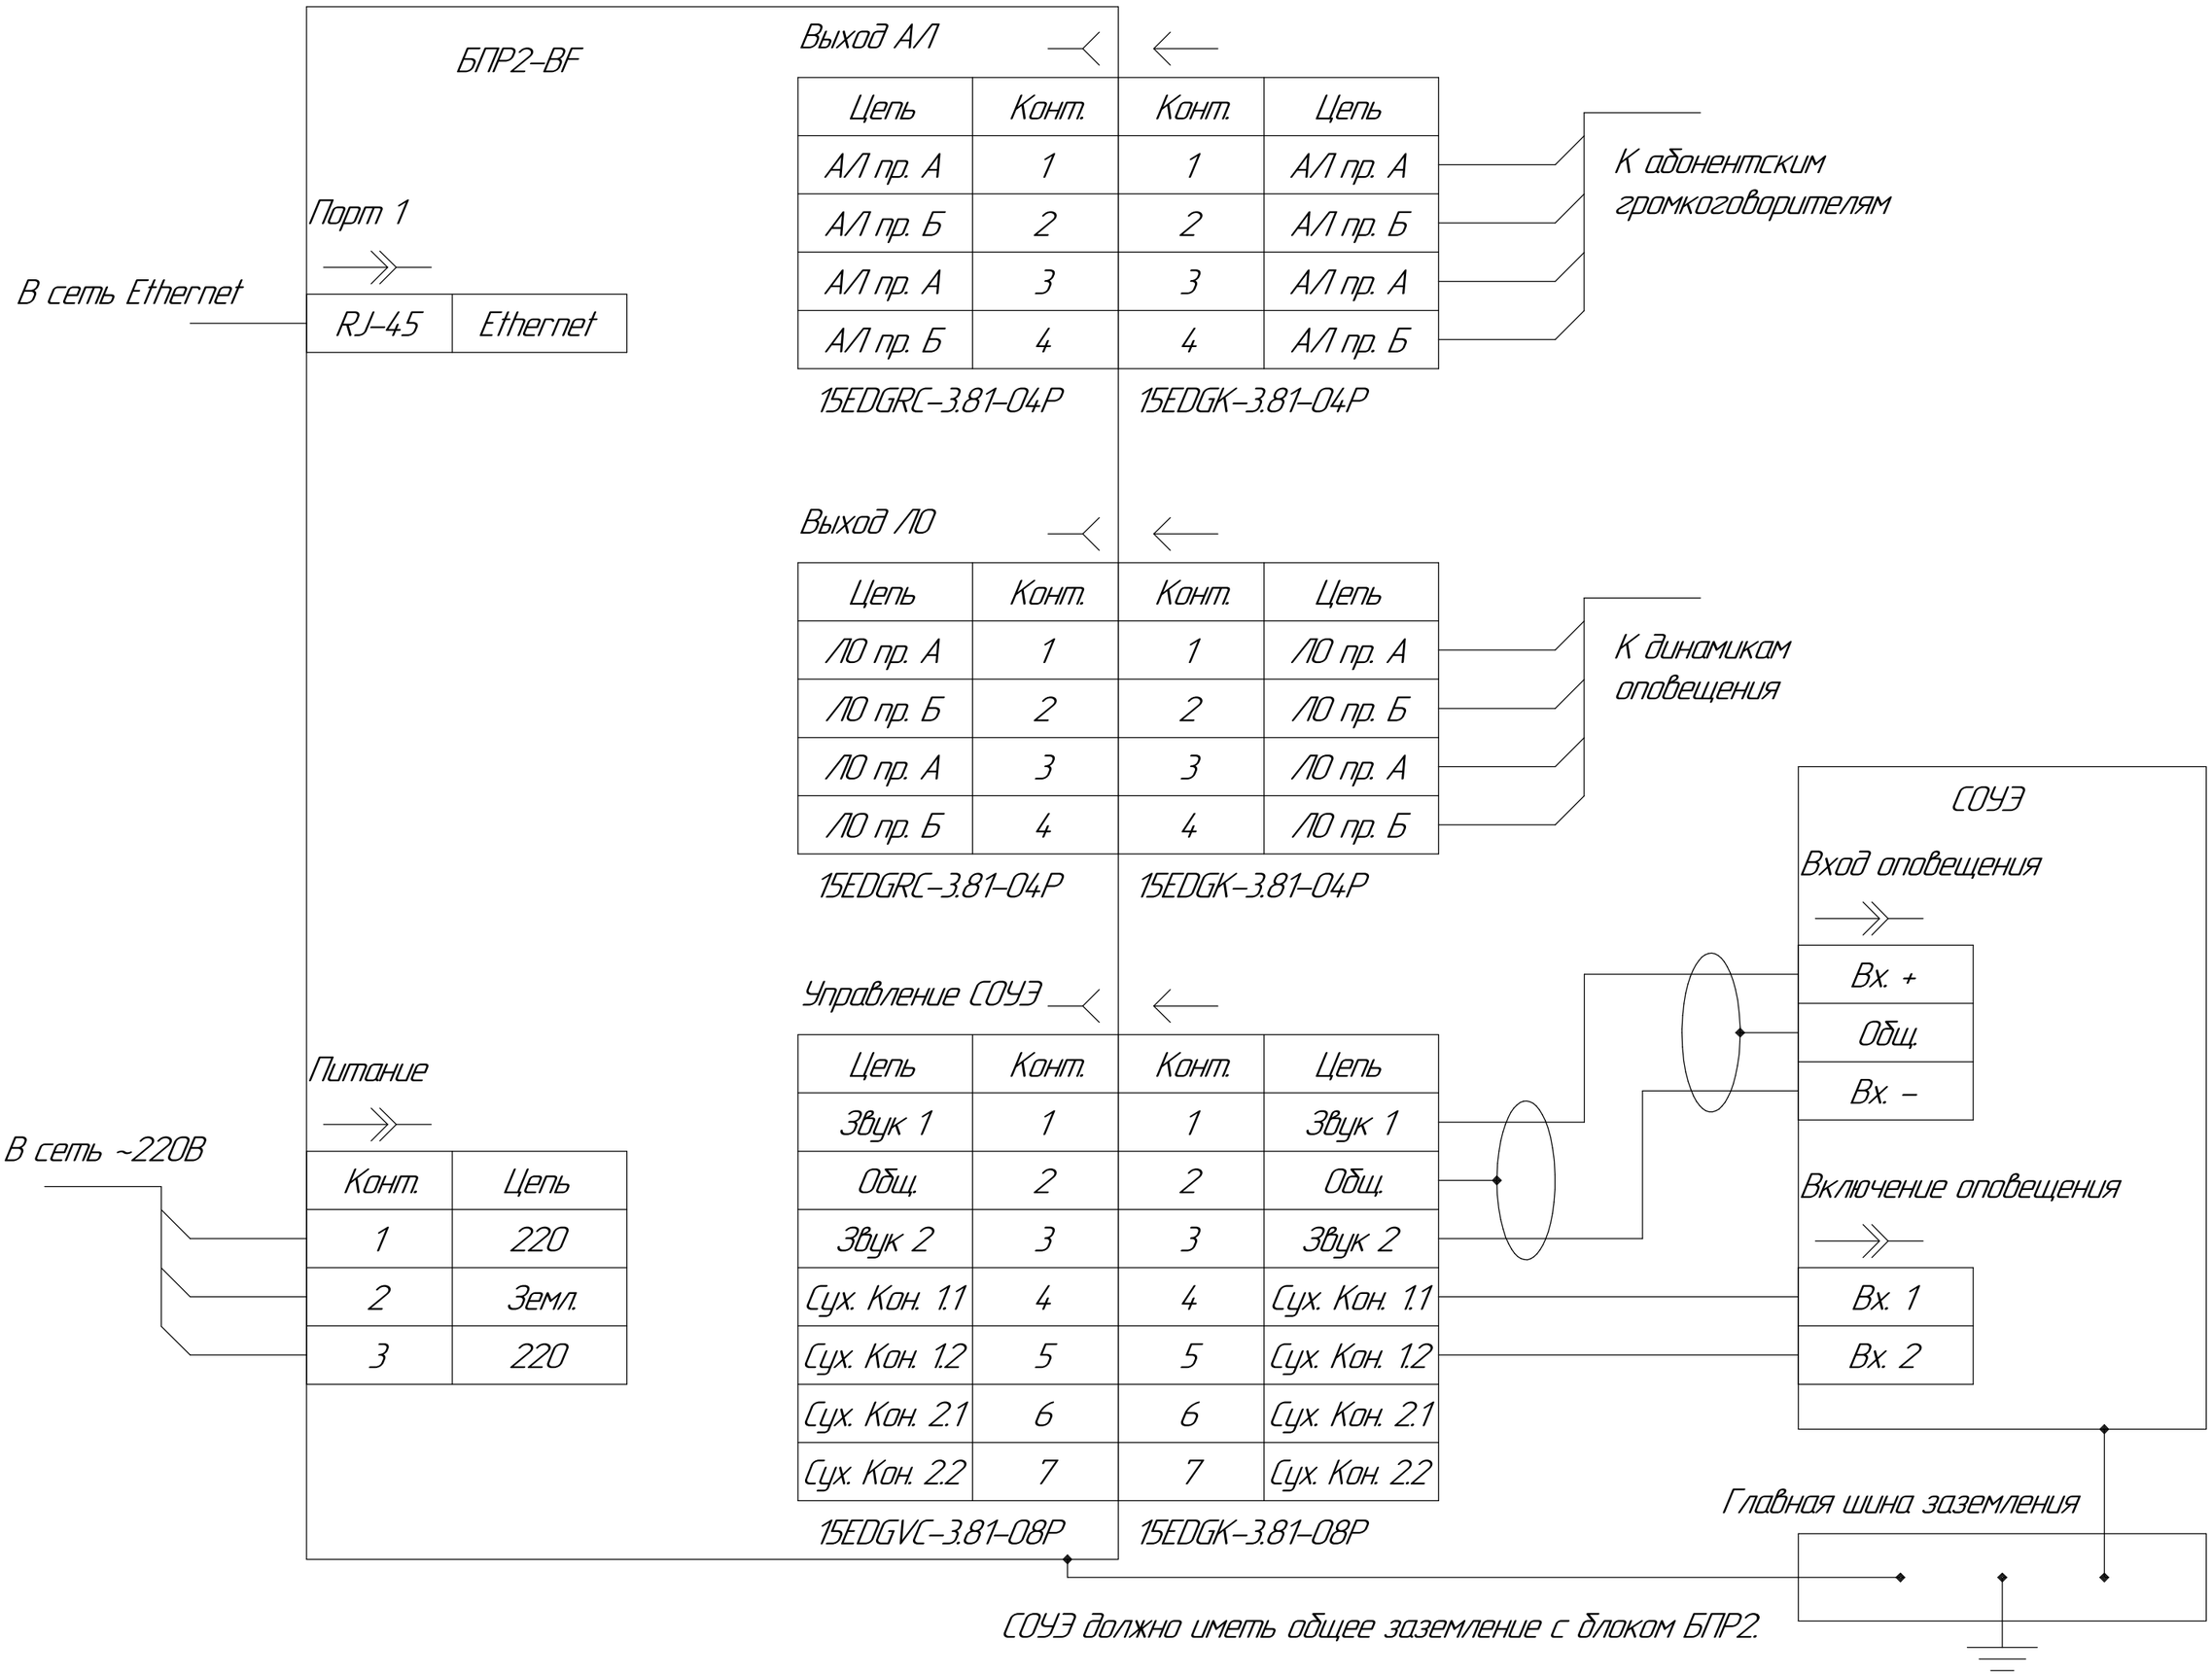

СОУЭ должно иметь общее заземление с блоком БПР2.