


Подключение местного источника 1-й программы и перехват вещания БПР2-ВФ устройством перехвата ГОЧС.

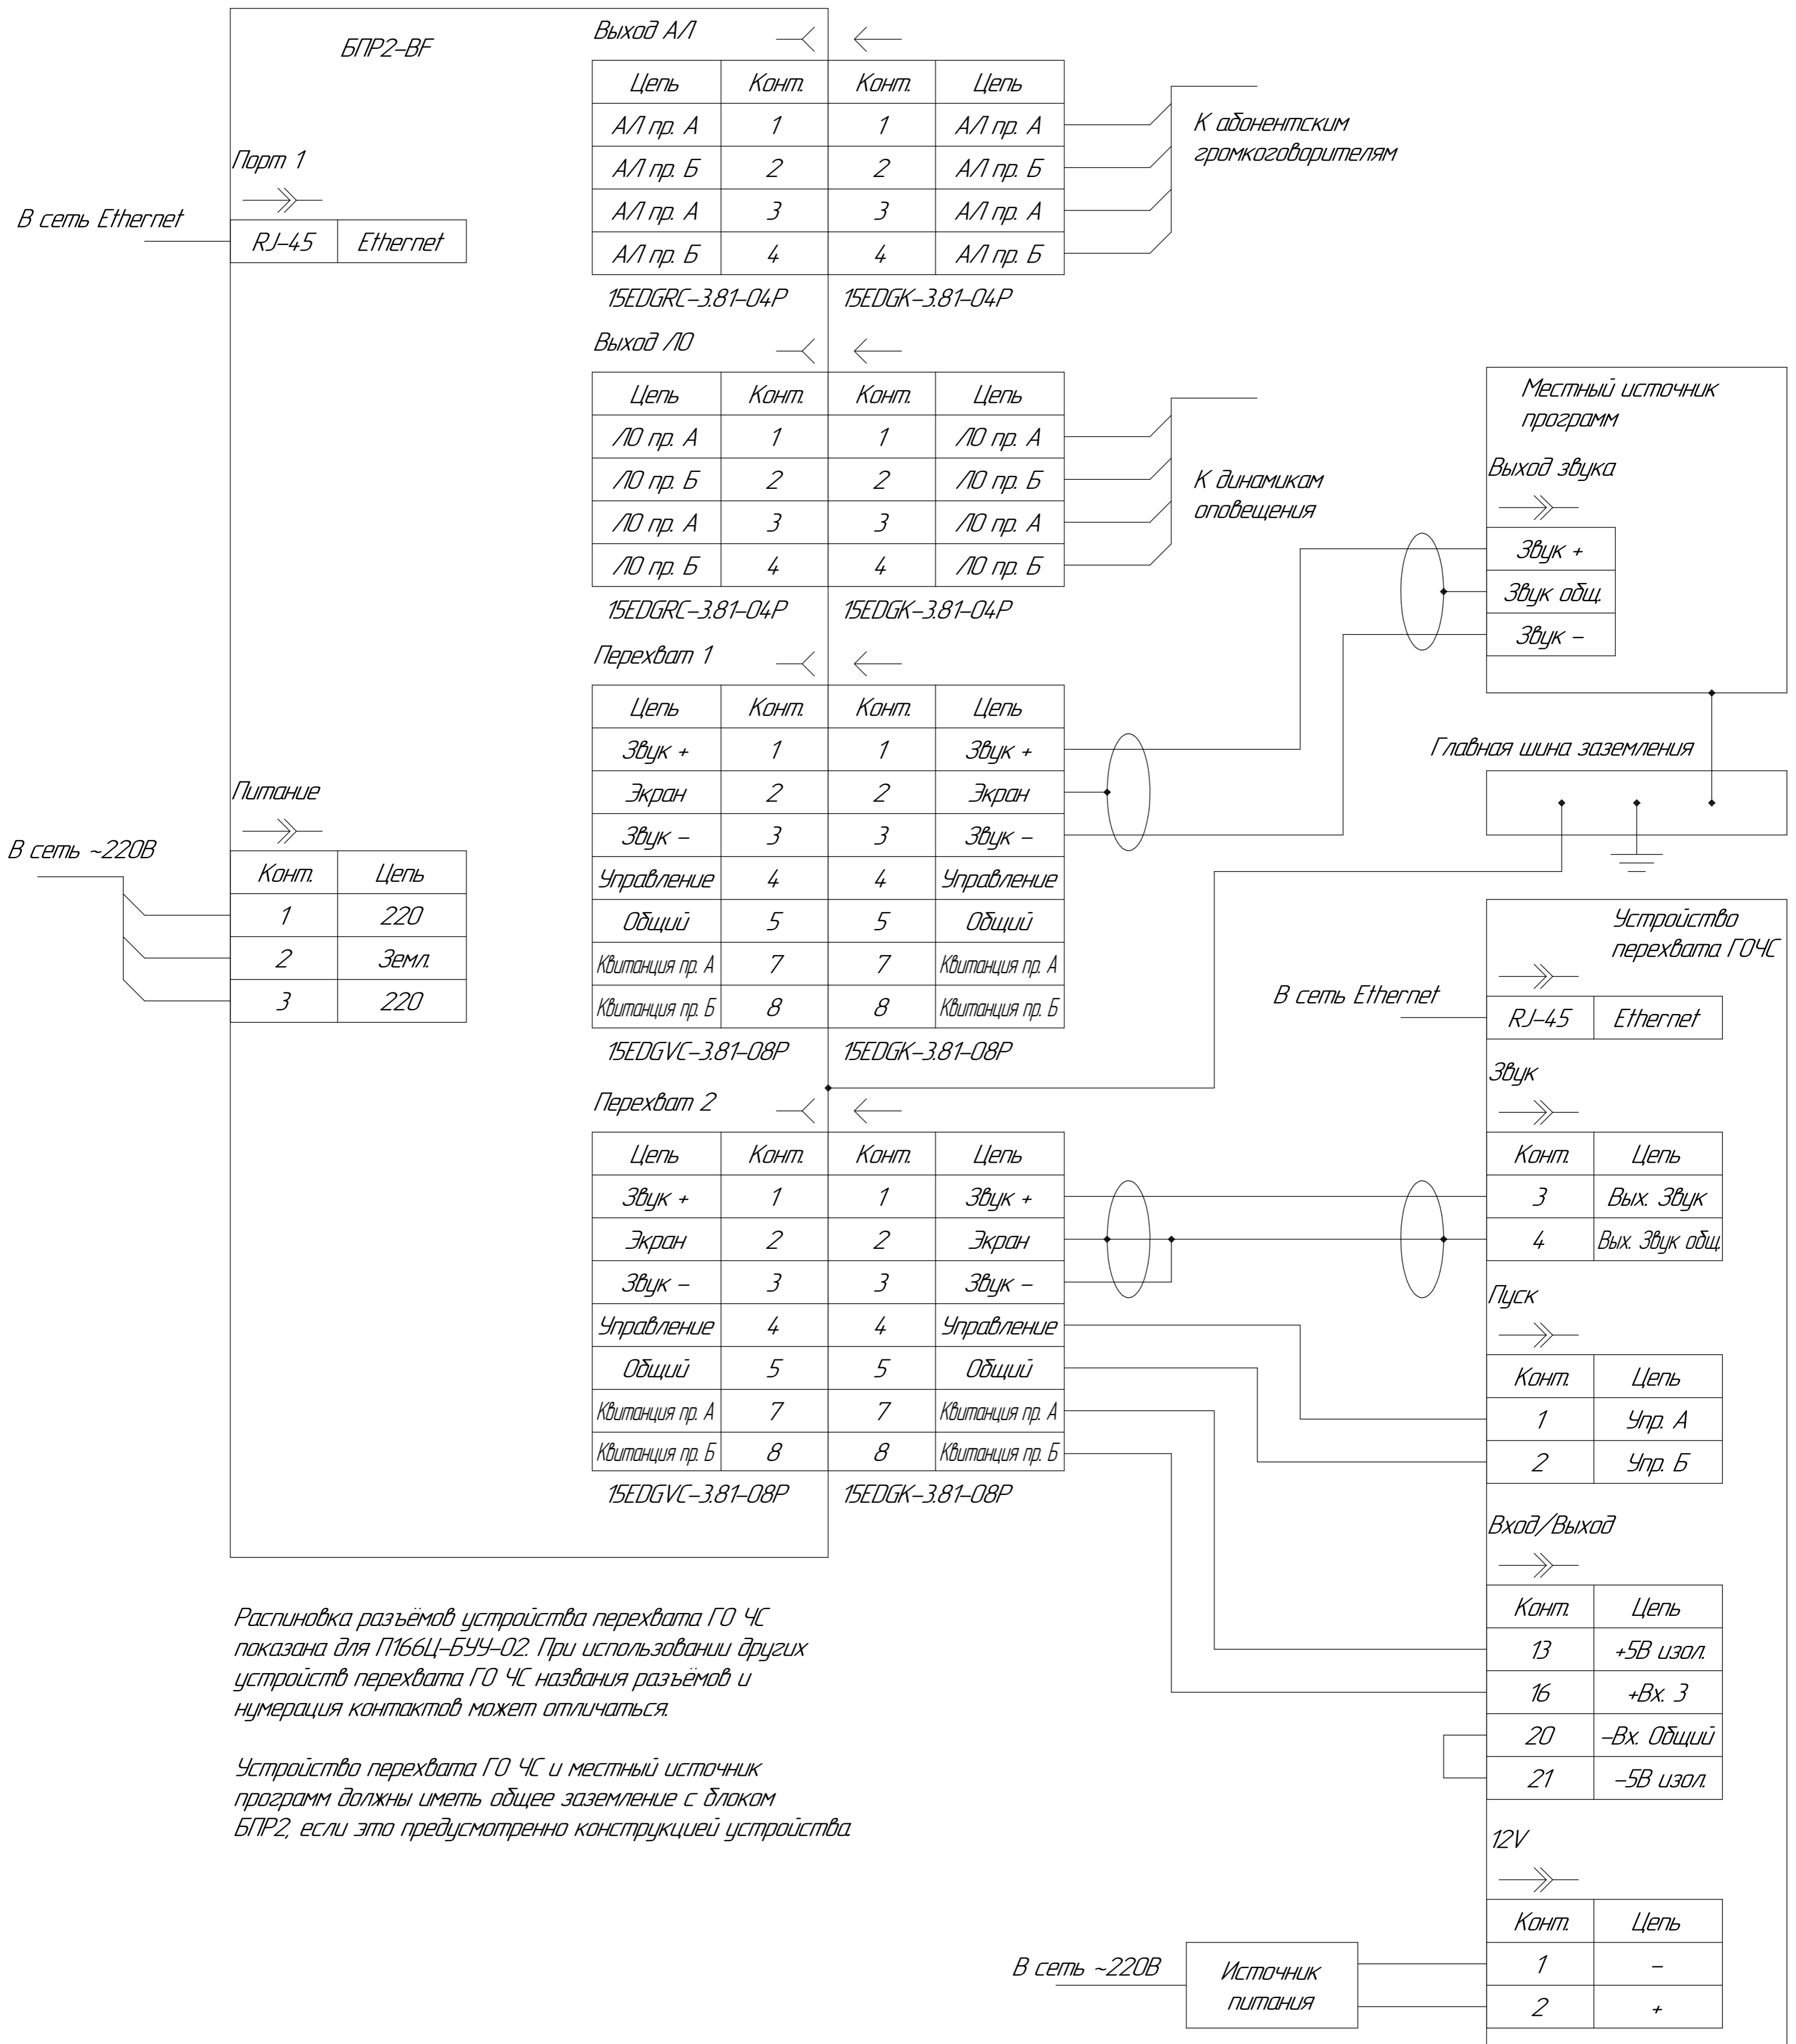

Распиновка разъемов устройства перехвата ГОЧС показана для П166Ц-БУУ-02. При использовании других устройств перехвата ГОЧС названия разъемов и нумерация контактов может отличаться.

Устройство перехвата ГОЧС и местный источник программ должны иметь общее заземление с блоком БПР2, если это предусмотрено конструкцией устройства.